クリ筋かいストッパーII
KSPII

告示第1460号 第一号 二

床合板対応 28mm

内使い対応

外使い対応

壁倍率 2倍

ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物
外・内使い、床合板有・無OK!!

(財)建材試験センター
品質性能試験(05A2772) KSPII(外使い) 1mあたりの基準せん断耐力:3.6kN

(財)建材試験センター
品質性能試験(05A3199) KSPII(外使い・床合板28mm対応) 1mあたりの基準せん断耐力:3.7kN

(財)建材試験センター
品質性能試験(06A3944) KSPII(内使い) 1mあたりの基準せん断耐力:3.5kN

(財)建材試験センター
品質性能試験(06A3943) KSPII(内使い・床合板28mm対応) 1mあたりの基準せん断耐力:3.6kN

用途・特徴

1.クリ筋かいストッパーIIは、木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。

2.筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。

3.床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。又ホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルト等に干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。

4.位置決めガイド付きの為、筋かいに合わせるだけで、取り付け位置が簡単に決まります。

5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

6.金物工法におけるパイプ金物(但し、φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋かいストッパーIIを取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
(施工例参照)

使用方法

●外使い

1.寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパーIIを合わせ、ガイドがとまる位置(約160mm)にセットします。

2.柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。

3.筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。
(取付図参照)

●内使い

1.柱にクリ筋かいストッパーIIをセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。

2.次に寸法カットされた筋かいをセットします。

3.筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打ち込み固定してください。
(取付図参照)

※施工時に位置決めガイドが不要な場合は、折り曲げて使用してください。

●詳細データはP105、106の仕様図をご覧ください。

■寸法図

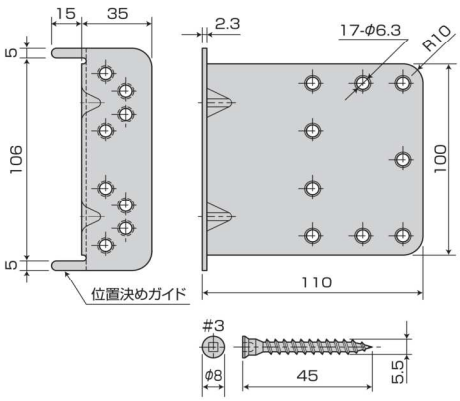

■施工例

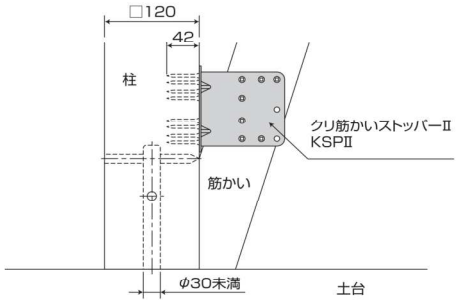

■取付図

●内使い

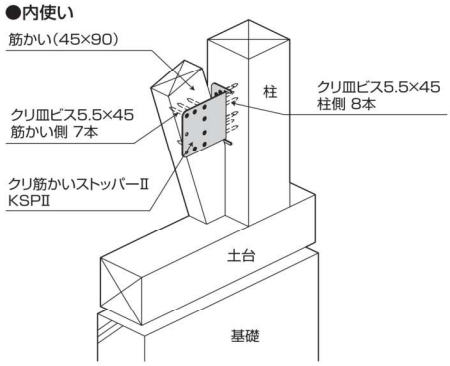

使用接合具／クリ皿ビス5.5×45…15本

●外使い

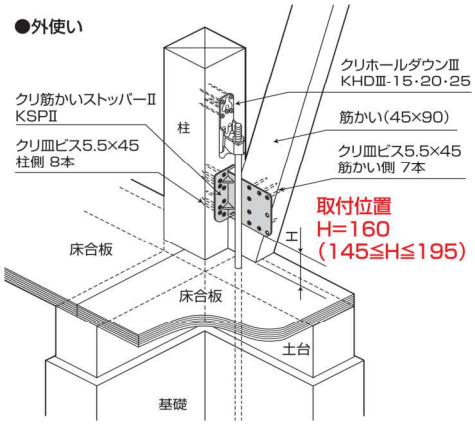

※決められた取付位置でご使用ください。

●使用接合具

	専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)
筋かい側	5.5×45…7本
柱側	5.5×45…8本

※取り付けは、必ず専用ビスを使用し決められた本数を打ち込んでください。

商品名	クリ筋かいストッパーII KSPII
試験機関	(財)建材試験センター／品質性能試験(05A2772・05A3199・06A3944・06A3943)
材質	JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
表面処理	JIS G 3302 溶融 Z27
付属部品	専用ビス／四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)…15本(筋かい用7本・柱用8本)
入数	50個／ケース(専用ビス:75本入×10袋)