


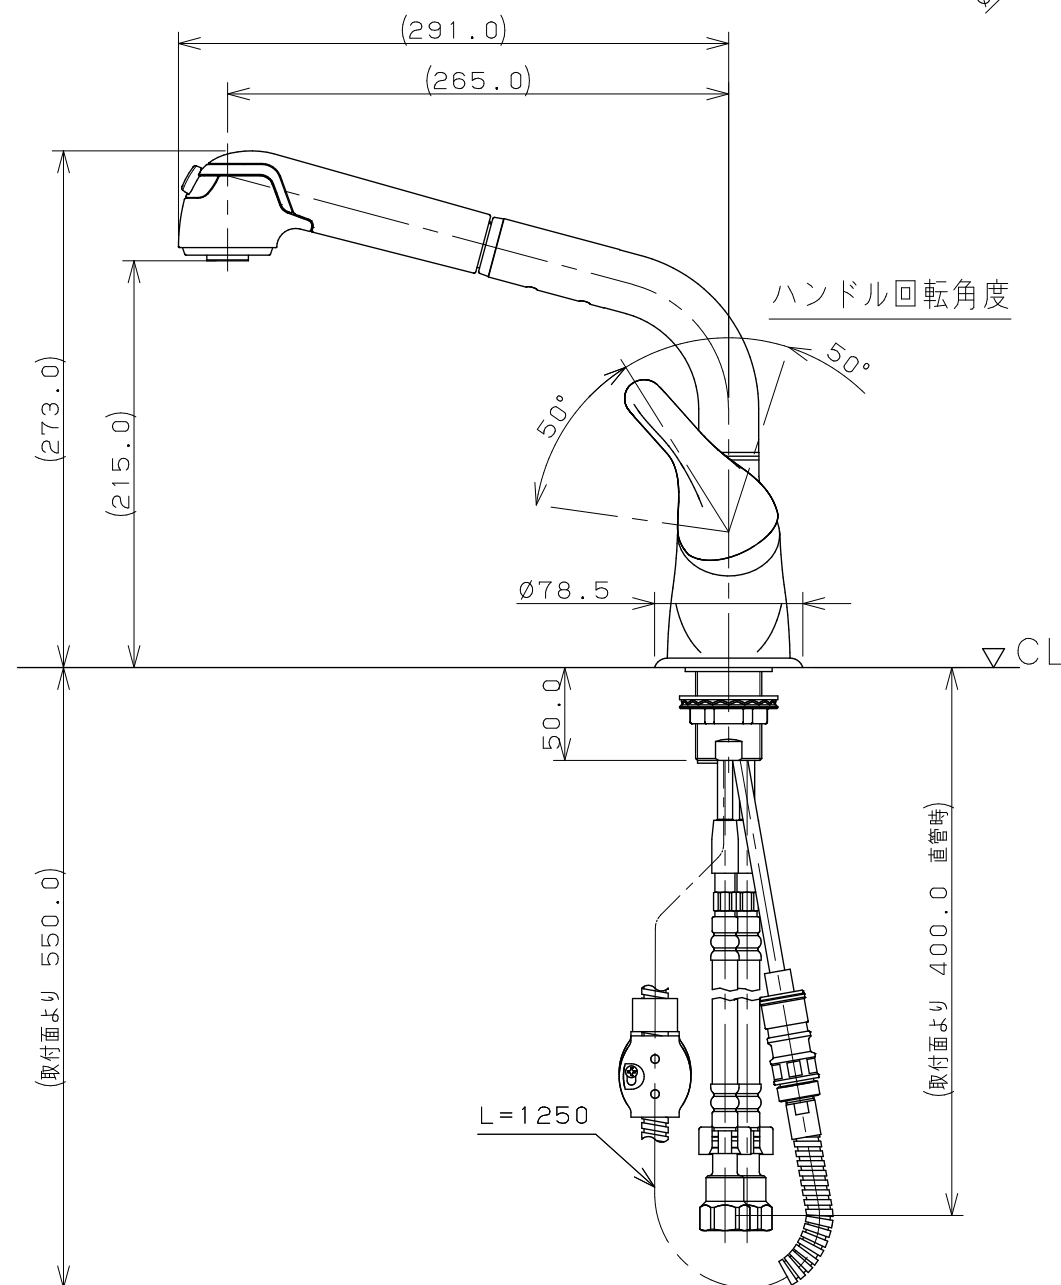


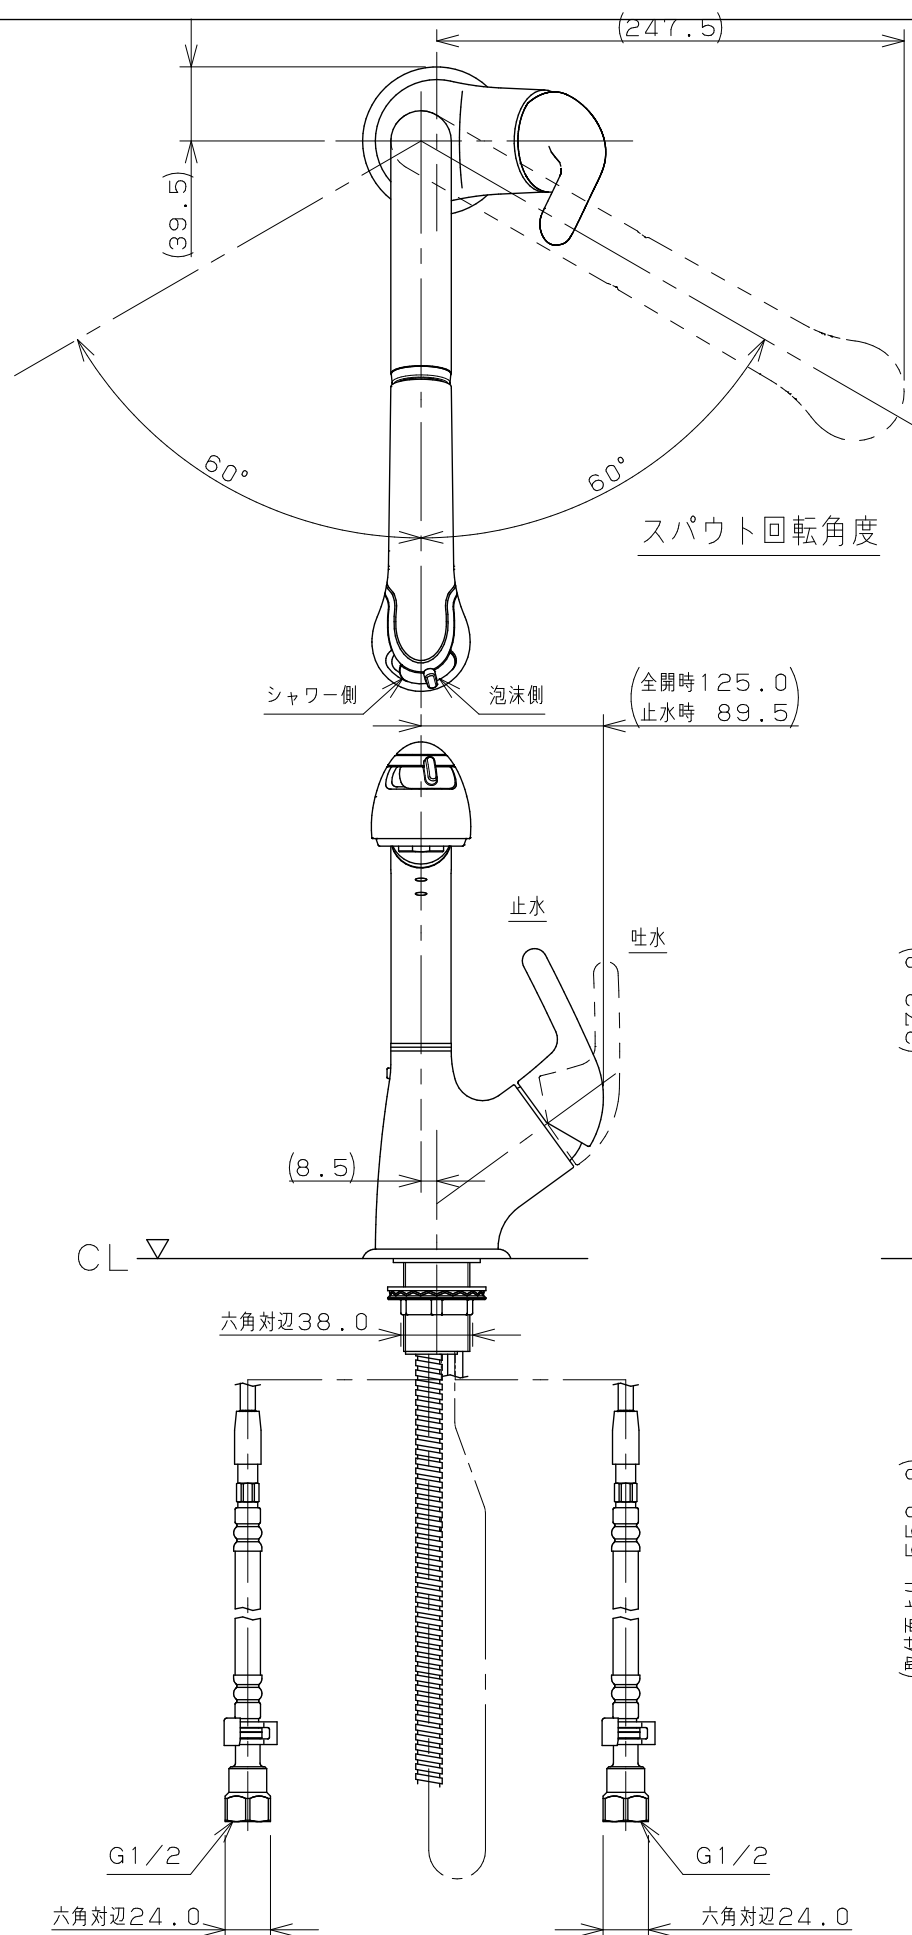

天板取付穴径



天板締付範囲

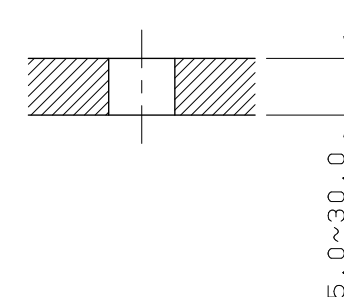

- ※1 ( ) 内寸法は参考寸法である。
- ※2 止水栓を必ず設置すること。
- ※3 ブレードホースは曲げ半径39mm以上を確保すること。
- ※4 銅管部分は無理に屈曲させないこと。
- ※5 水受容器を必ず設置すること。(弊社製品4345)

|  |       |            |                |     |     |     |               |
|--|-------|------------|----------------|-----|-----|-----|---------------|
|  | 単位 mm | 尺 1<br>度 4 | 製 図            | 検 図 | 承 認 | 品 番 | 118-039       |
|  |       |            | 黒 崎            | 山 田 | 祝   | 品 名 | シングルレバー引出し混合栓 |
|  |       |            | 2020年07月16日 作成 |     |     |     |               |